

Vážený žadatel
Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7
Heřmanova 455/45
170 00 Praha 7 Holešovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Petra Dubská/267175128

26. 8. 2010

VĚC

Technické podmínky připojení k distribuční soustavě č. 0005513921

Zákazník: Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7

Adresa odběrného místa: Heřmanova 455/45

170 00 Praha 7 Holešovice

Vážený zákazníku,

po posouzení Vaší žádosti o připojení k distribuční soustavě č. **0005513921** ze dne **19. 8. 2010** pro výše uvedené odběrné místo a instalované spotřebiče:

Poř. č.	Druh spotřebiče	Výkon kW/1 ks	Počet
	Kotel kombinovaný nad 50 kW	80,0	2,0

a

Využití odběrného místa:	Ubytovací a stravovací zař.
Časovost odběru:	Nepřetržitě
Charakter odběru:	TUV Otop

jsme vystavili následující technické podmínky připojení k distribuční soustavě:

1. Požadovaný odběr je možné realizovat po vybudování nové plynovodní přípojky z PE o vnějším průměru dn 32 v délce cca 2 m, která bude připojena na provozovaný středotlaký plynovod z PE o vnějším průměru dn 225 v ulici Heřmanova. Hlavní uzávěr požadujeme umístit na hranici pozemku tak, aby byl dostupný z veřejně přístupného pozemku (viz přiložený plánec). Umístění hlavního uzávěru plynu a délka přípojky budou upřesněny při zpracování projektové dokumentace.
2. Na základě technicko ekonomického posouzení bude plynovodní přípojka realizována na Vaše náklady.
3. Přípojku musí vybudovat organizace k tomu oprávněná.

4. Dostatečná kapacita odběrného plynového zařízení musí být garantována jeho majitelem, instalační firmou nebo projektantem. Pražská plynárenská Distribuce, a. s., kapacitu odběrného plynového zařízení negarantuje. Odběrným plynovým zařízením se rozumí veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu, není jím plynoměr.

5. Pro měření odběru zemního plynu osadíme po vydání kolaudačního souhlasu na přípojku nebo jiného dokladu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, prokazujícího vznik oprávnění užívat dokončenou stavbu, a po uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru plynu, nebo smlouvy o dodávce a odběru plynu s obchodníkem, nebo smlouvy o distribuci plynu, plynoměr. Přípravu pro osazení plynoměru G 16 proveďte připojovací na šroubení 5/4" s roztečí 280 mm. Při napojení z STL sítě bude plynoměr osazen na cca 2 kPa výstupu z regulátoru tlaku plynu. Na vstupním potrubí do plynoměru požadujeme instalovat plynový uzávěr. Na koncích vstupního nebo výstupního potrubí z plynoměru požadujeme umístit 3 kolena z důvodu možnosti změn rozteče plynoměru. V okolí plynoměru požadujeme ponechat vzdálenost 15 cm od stěn měřidla z montážních důvodů. Rozměry plynoměru G 16 (v x š x h) 460 x 405 x 240 mm. Přípravu pro osazení plynoměru musí vybudovat oprávněná organizace pro montáže na vyhrazeném plynovém zařízení. V případě, že příprava nebude odpovídat požadavkům na osazení plynoměru, budou zákazníkovi účtovány náklady spojené se zbytečnou návštěvou.

6. Projektovou dokumentaci na stavbu plynovodní přípojky předložte ke schválení na adresu: Pražská plynárenská Distribuce, a. s., odbor správy distribuční soustavy, U plynárny 500, 145 08, Praha 4.

7. Při připojení přípojky na plynovod požadujeme přítomnost technika provozu správy distribuční soustavy sever naší a. s., p. Michal Franěk, tel. 267172824

8. Před zřízením plynovodní přípojky vybudujte sloupek nebo niku pro umístění hlavního uzávěru plynu (případně plynoměru). Na vybudování sloupku nebo niky požádejte příslušný stavební úřad o potřebné povolení.

9. Před napuštěním plynovodní přípojky plynem musí být smluvně zajištěno mezi majitelem přípojky a organizací oprávněnou k provozování plynárenských zařízení její provozování. Nabízíme Vám možnost uzavření smlouvy o provozování s naší a. s.

10. V případě dodržení těchto technických podmínek připojení k distribuční soustavě včetně výše uvedené skladby plynových spotřebičů nepožadujeme dále předkládat k odsouhlasení projektovou dokumentaci, samostatně řešící odběrné plynové zařízení a osazení plynoměru.

11. Platnost technických podmínek připojení k distribuční soustavě je dva roky od data jejich vystavení, pokud nebude uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu s obchodníkem nebo smlouva o distribuci provozovatelem distribuční soustavy pro požadované spotřebiče.

Vážený zákazníku, tyto technické podmínky jsou nedílnou přílohou č. 1 smlouvy o připojení k distribuční soustavě, kterou Vám zároveň předáváme. Pokud jste tuto smlouvu neuzavřeli při převzetí těchto technických podmínek, dostavte se neprodleně k jejímu uzavření na tyto adresy: Pražská plynárenská, a. s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle nebo Jungmannova 31, Praha 1 – Nové Město.

Děkujeme za Vaši spolupráci, s pozdravem

Pražská plynárenská, a. s.
Praha 1 – Nové Město
Národní 37, PSČ 110 00
(2712/1)


PRAHA 4

TP K ZÁKOSTI č. 5513 944

HERMANOVA

STL PE 225 1998

STL PE 63 1998

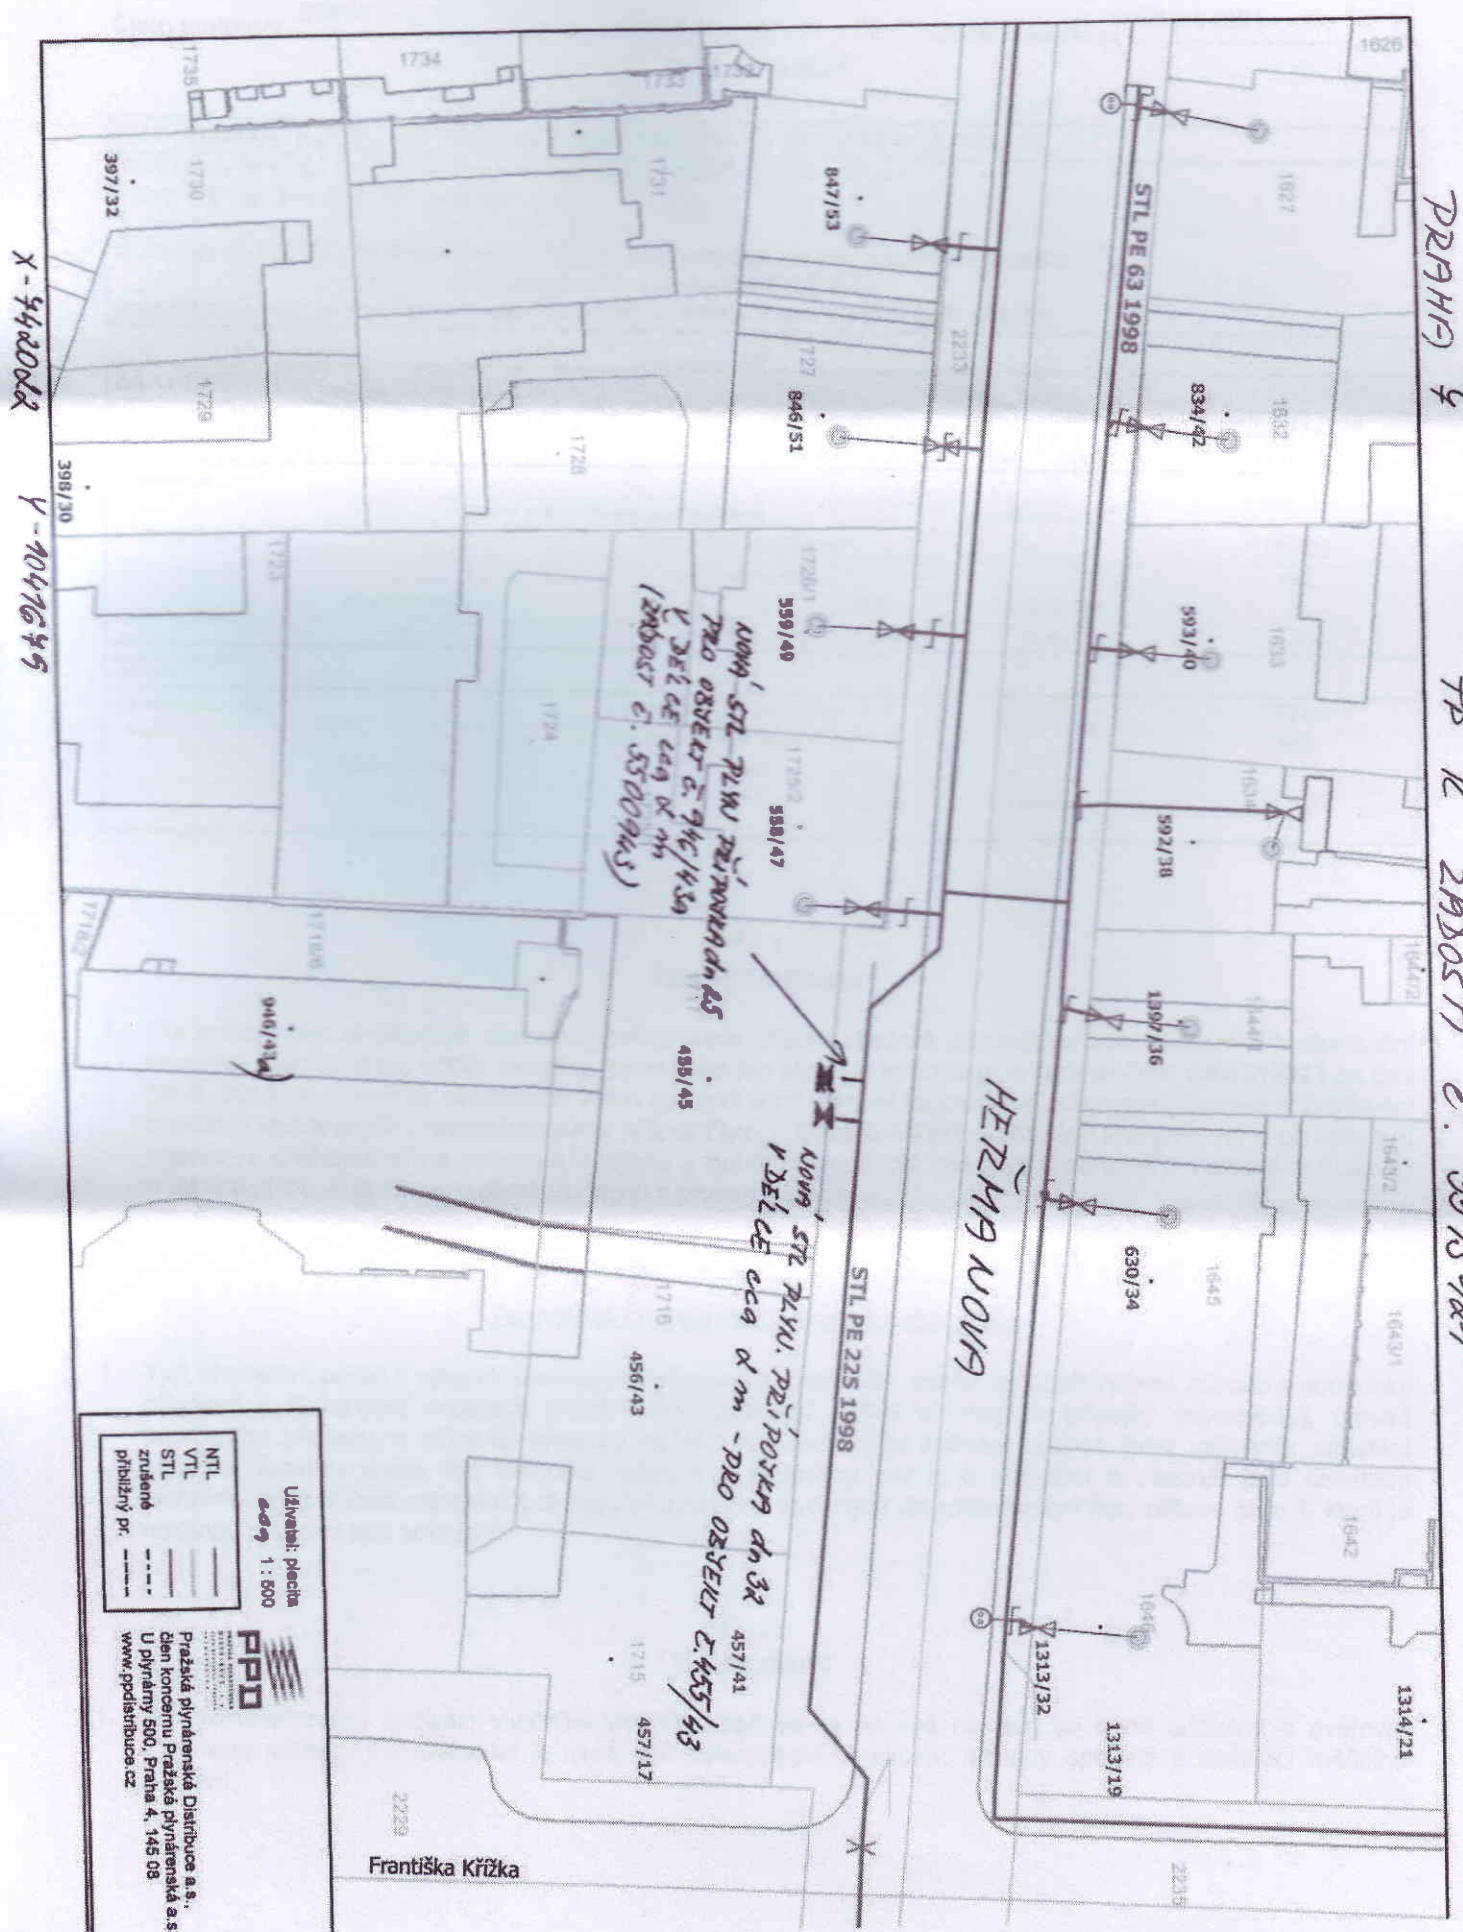

NOVÁ STL PLYN PŘIPOJENÁ DN 38
 V DÉLCE cca 8 m - PRO OBVEKT č. 455/43
 (ZÁKOSTI č. 5500945)

NOVÁ STL PLYN PŘIPOJENÁ DN 38
 V DÉLCE cca 8 m - PRO OBVEKT č. 455/43

X - 542002
 Y - 1047644

Františka Křížka

Uživatel: placita
 1 : 800

NTL
 VTL
 STL
 zrušené
 přibližný pr.

PPD
 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ
 DISTRIBUCE A.S.
 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ
 DISTRIBUCE A.S.
 Prážská plynárenská Distribuce a.s.,
 člen koncernu Prážská plynárenská a.s.
 U plynárny 500, Praha 4, 145 08
 www.ppdistribuce.cz